

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO PIEMONTE

LA SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE STRUTTURE SANITARIE:

**STATO DELL'ARTE, ADEGUAMENTO NORMATIVO
E GESTIONE DEL RISCHIO NEGLI OSPEDALI**




GRUGLIASCO - MARTEDÌ 14 LUGLIO 2026



LA SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE STRUTTURE SANITARIE:

STATO DELL'ARTE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E GESTIONE DEL RISCHIO NEGLI OSPEDALI

La prevenzione incendi nelle strutture ospedaliere in PIEMONTE

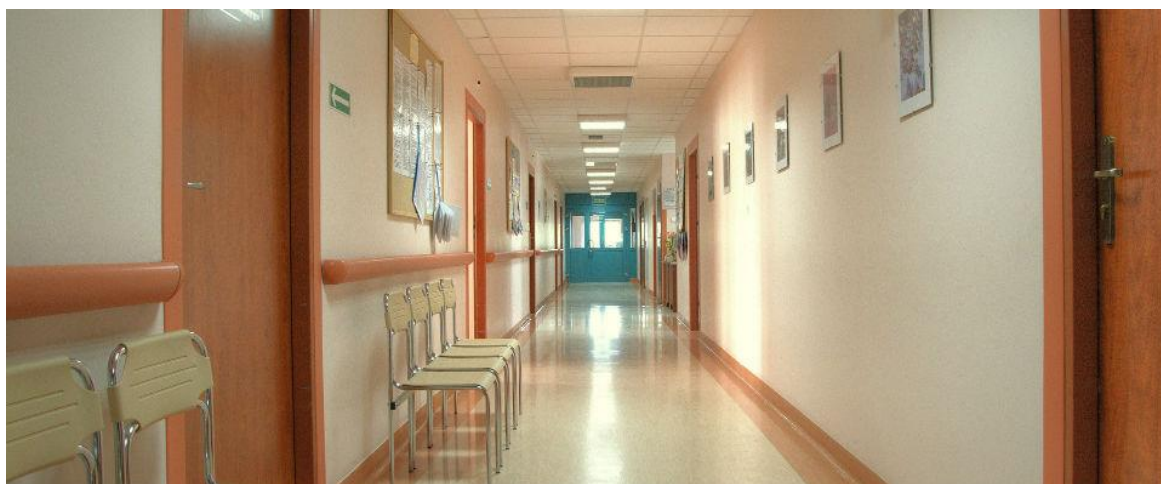

PD ing. Fabio CALLEGARI

Comandante dei VVF di Biella

Dirigente (regg.) dell'Ufficio PI della Direzione Regionale VVF Piemonte

GRUGLIASCO - MARTEDÌ 14 LUGLIO 2026





LA SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE STRUTTURE SANITARIE:

STATO DELL'ARTE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E GESTIONE DEL RISCHIO NEGLI OSPEDALI

Da dove prendiamo i dati:



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa Civile

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

**PREvenzione
INCendi
CENTrale**

Accesso utente



ACCEDI A PREVENZIONE TRAMITE SSO

Scarica il Manuale di Accesso

Gestione dei procedimenti di Prevenzione Incendi

Attenzione! Prima di accedere è necessario essere stati registrati dal proprio amministratore locale.

Per assistenza prince@vigilfuoco.it

Oppure usa l'Autenticazione Diretta.

GRUGLIASCO - MARTEDÌ 14 LUGLIO 2026



LA SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE STRUTTURE SANITARIE:

STATO DELL'ARTE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E GESTIONE DEL RISCHIO NEGLI OSPEDALI

Classificazione delle strutture sanitarie

N	Attività	A	B	C
68	Strutture sanitarie che erogano <u>prestazioni in regime di ricovero</u> ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;	fino a 50 posti letto (68.1.A)	Strutture fino a 100 posti letto (68.3.B)	oltre 100 posti letto (68.5.C)
	Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in <u>regime ambulatoriale</u> , ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m ² .	Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 m ² (68.2.A)	Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 m ² (68.4.B)	

DM 07.08.2012






LA SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE STRUTTURE SANITARIE:

STATO DELL'ARTE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E GESTIONE DEL RISCHIO NEGLI OSPEDALI

TIPOLOGIA di strutture sanitarie in PIEMONTE

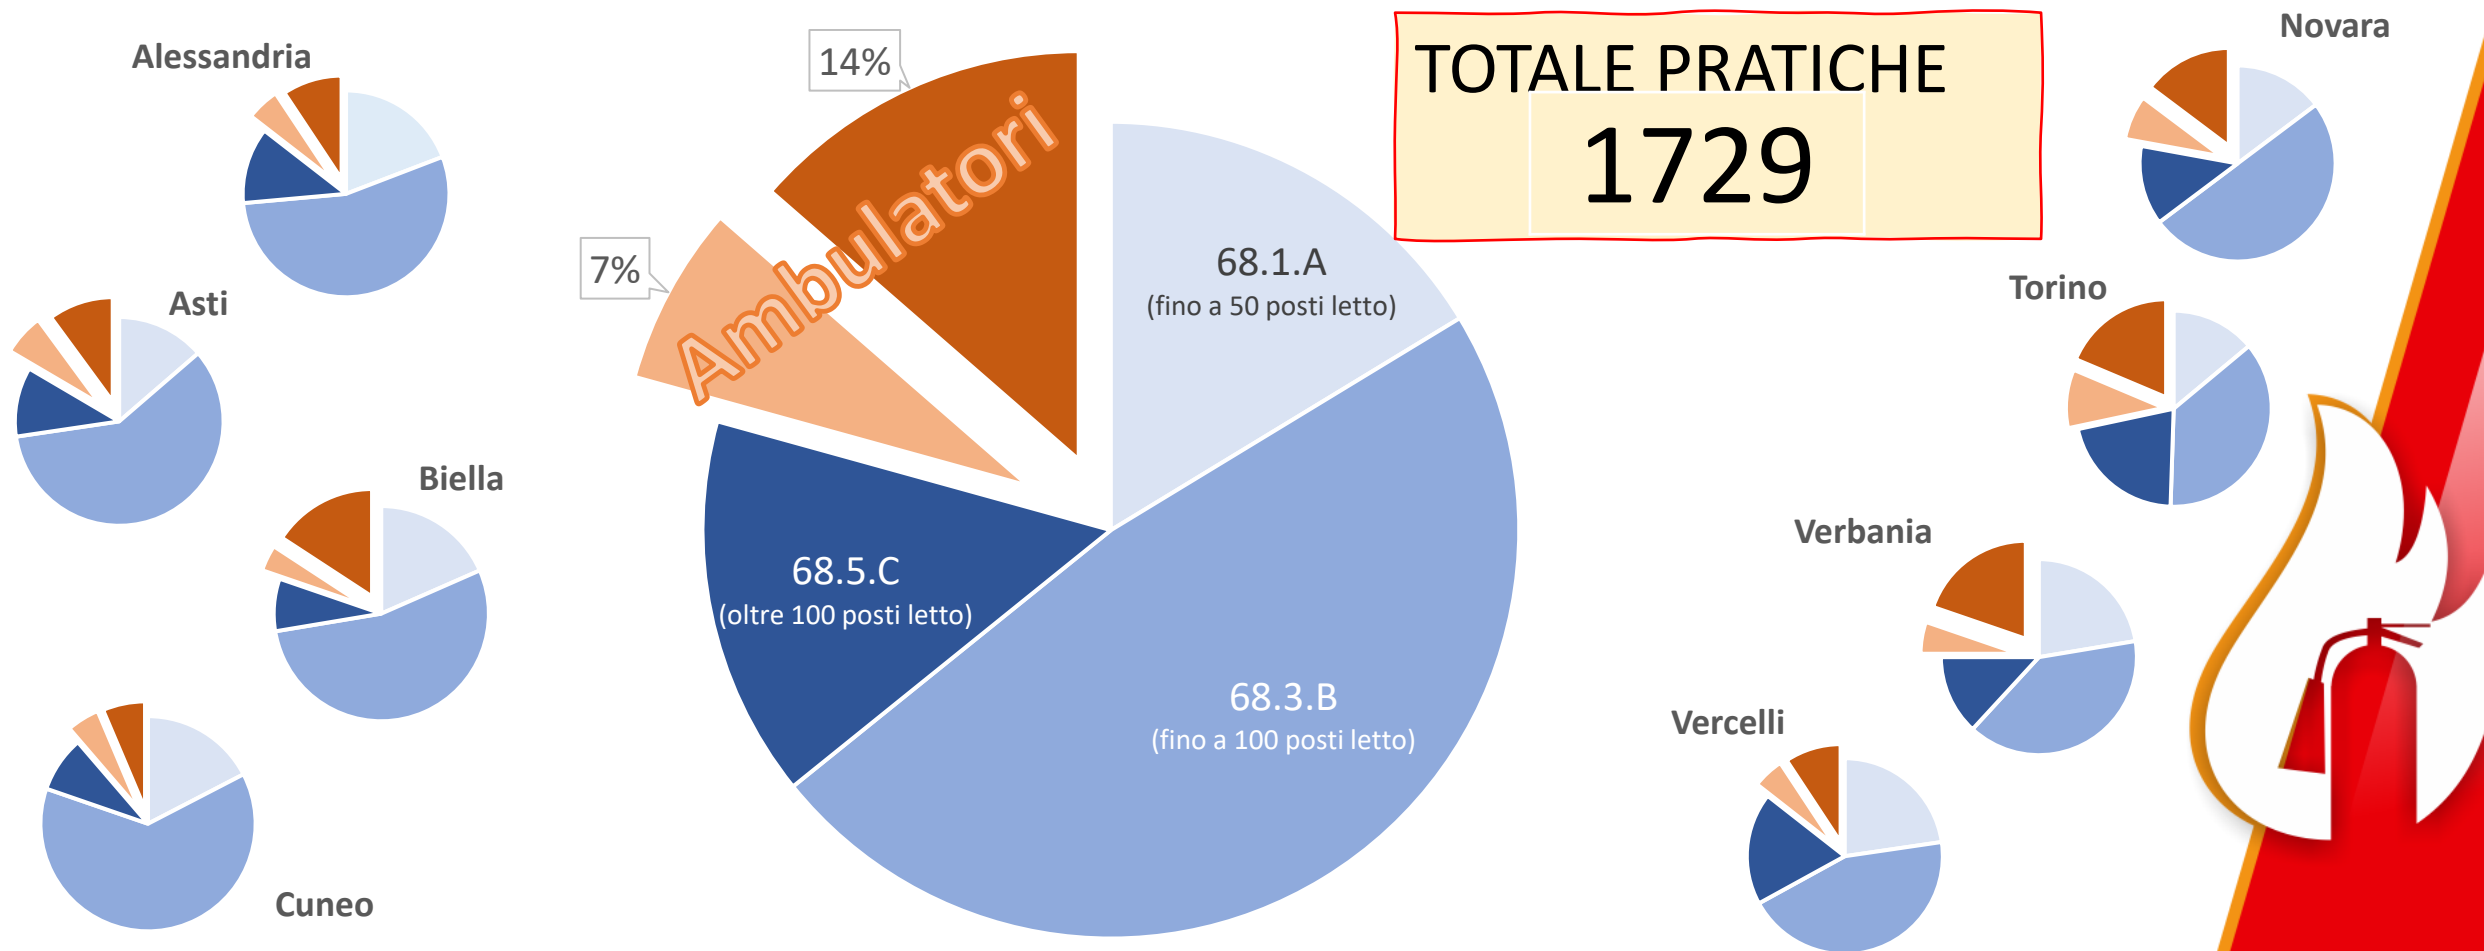

GRUGLIASCO - MARTEDÌ 14 LUGLIO 2026



LA SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE STRUTTURE SANITARIE:

STATO DELL'ARTE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E GESTIONE DEL RISCHIO NEGLI OSPEDALI

ADEGUAMENTO per STEP

Valutazione progetto del completo adeguamento

bombole gas medicali / depositi sostanze infiammabili / distribuzione gas combustibili / impianti condizionamento, climatizzazione e ventilazione / impianti elettrici / Estintori /


Organizzazione e Gestione della Sicurezza Antincendio / Informazione e Formazione / Segnaletica / Istruzioni di Sicurezza

Aree a rischio specifico soggette a controllo VVF (centrali termiche, gruppi elettrogeni, autorimesse, uffici, aule...) / ubicazione, separazioni, comunicazione / reazione al fuoco dei materiali / limitazione alle destinazioni d'uso dei locali / Impianti a rischio specifico (bombole gas) / **locali adibiti a depositi combustibili** / locali adibiti a servizi generali (laboratori, lavanderie ...) / distribuzione gas combustibili / distribuzione gas medicali / impianti di rivelazione, segnalazione ed allarme antincendio

Scale / impianti di sollevamento / **impianti condizionamento, climatizzazione e ventilazione** / impianti elettrici / rete idranti / impianto spegnimento automatico / Centro gestione emergenze

Completo adeguamento

DM 19.03.2015

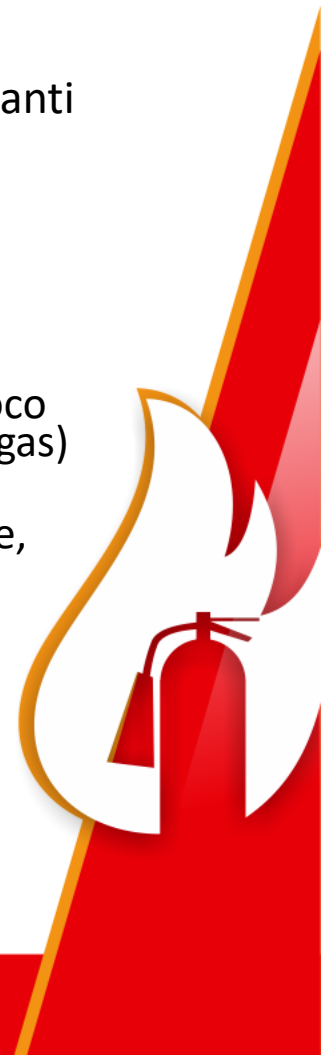

GRUGLIASCO - MARTEDÌ 14 LUGLIO 2026



LA SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE STRUTTURE SANITARIE:

STATO DELL'ARTE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E GESTIONE DEL RISCHIO NEGLI OSPEDALI

ADEGUAMENTO per LOTTI

Valutazione progetto di tutti i lotti

Per lotti

bombole gas medicali / depositi sostanze infiammabili / distribuzione gas combustibili / impianti condizionamento, climatizzazione e ventilazione / impianti elettrici / Estintori / **Organizzazione e Gestione della Sicurezza Antincendio** / Informazione e Formazione / Segnaletica / Istruzioni di Sicurezza

II^ SCIA

lotti di attività aventi superficie **pari almeno al 30%** della superficie totale in pianta della struttura.

III^ SCIA

lotti di attività aventi superficie **pari almeno al 70%** della superficie totale in pianta della struttura.

IV^ SCIA

Completo adeguamento

DM 19.03.2015



DM 19.03.2015



LA SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE STRUTTURE SANITARIE:

STATO DELL'ARTE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E GESTIONE DEL RISCHIO NEGLI OSPEDALI

ADEGUAMENTO completo

Art. 5 c.2

In caso di mancata applicazione del DM 19.03.2015 per le strutture esistenti per le quali siano stati pianificati o siano in corso lavori di adeguamento al DM 18.09.2002 sulla base di un progetto approvato dal competente Comando, presentazione della **SCIA relativa al completo adeguamento** antincendio della struttura.

comunque

bombole gas medicali / depositi sostanze infiammabili / distribuzione gas combustibili / impianti condizionamento, climatizzazione e ventilazione / impianti elettrici / Estintori /

Organizzazione e Gestione della Sicurezza Antincendio / Informazione e Formazione / Segnaletica / Istruzioni di Sicurezza

(barrare con ☒ il riquadro di interesse)

SEGNALA

ai sensi dell'art. 4 del DPR 01/08/2011 n. 151

l'inizio, in conformità alla normativa antincendio vigente, dell'esercizio dell'attività di

PRESIDIO OSPEDALIERO "██████" DI VERBANIA: struttura sanitaria che eroga prestazioni in regime di ricovero ospedaliero con oltre 100 posti letto – art. 2 comma 1 lettera b) del D.M. 19.03.2015. Si opta per l'applicazione dell'art. 5, comma 2 del D.M. 19.03.2015

tipo di attività (albergo, scuola, etc.) in caso di SCIA parziale indicare i riferimenti pertinenti

responsabile dell'attività


GRUGLIASCO - MARTEDÌ 14 LUGLIO 2026



LA SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE STRUTTURE SANITARIE:

STATO DELL'ARTE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E GESTIONE DEL RISCHIO NEGLI OSPEDALI

STRUTTURE OSPEDALIERE in PIEMONTE

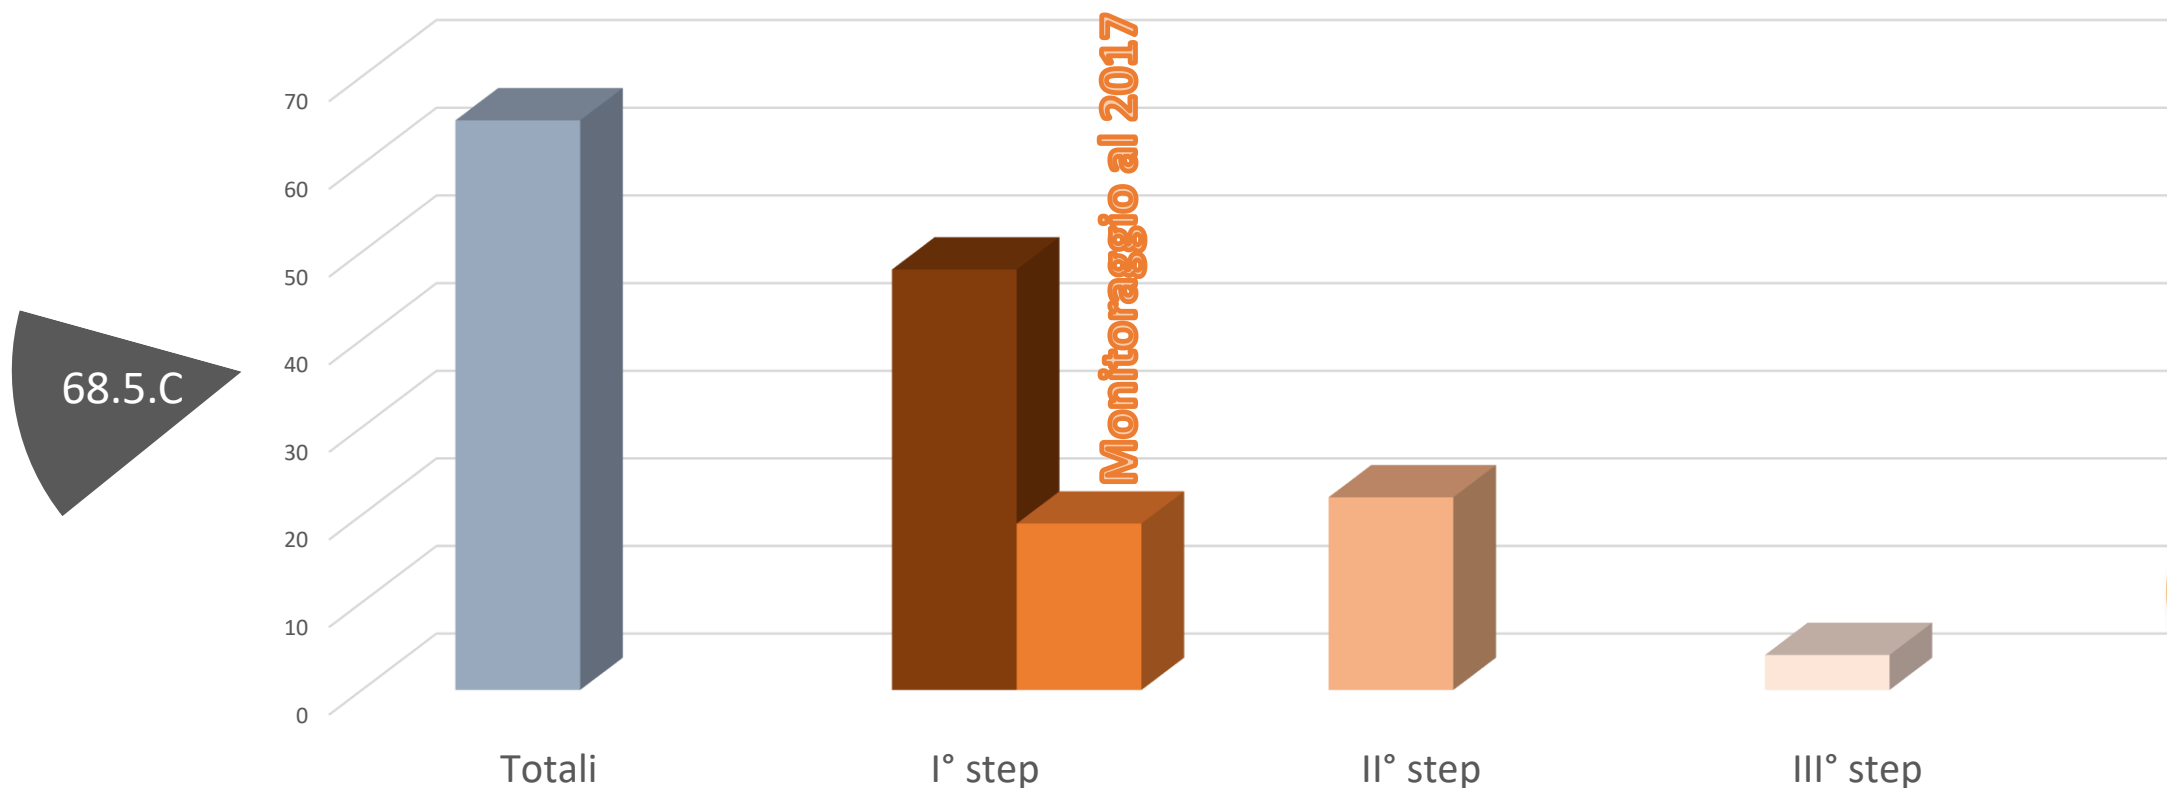

GRUGLIASCO - MARTEDÌ 14 LUGLIO 2026




LA SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE STRUTTURE SANITARIE:


STATO DELL'ARTE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E GESTIONE DEL RISCHIO NEGLI OSPEDALI

COMPLESSITA' delle strutture ospedaliere

- Presenza di svariate attività soggette al controllo da parte dei VVF

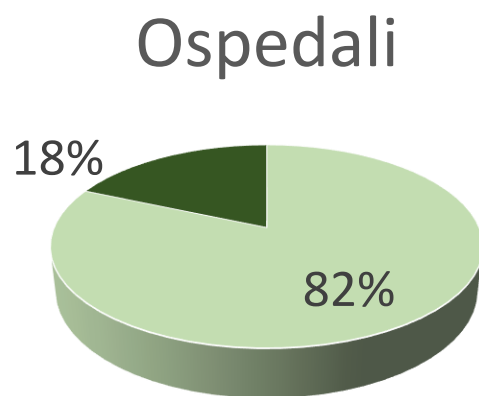

■ Non vincolati ■ Vincolati (att. 72)

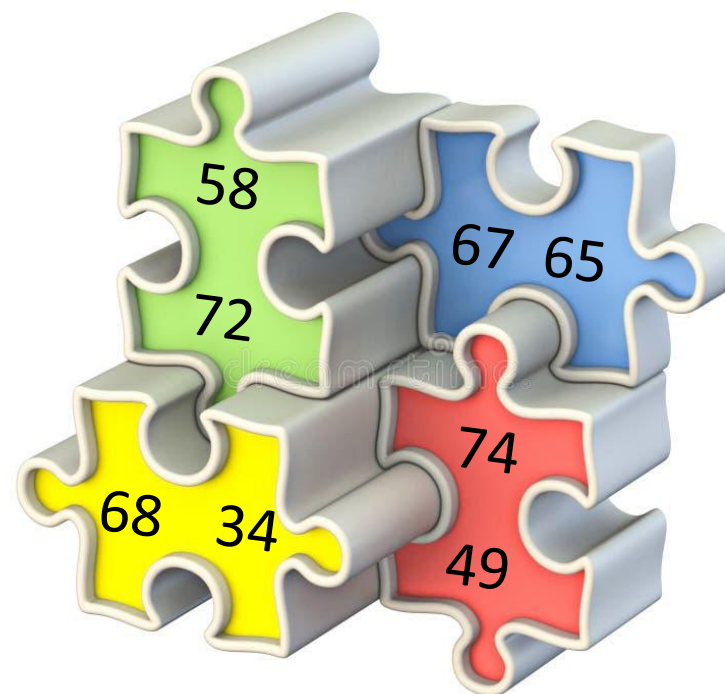



LA SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE STRUTTURE SANITARIE:

STATO DELL'ARTE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E GESTIONE DEL RISCHIO NEGLI OSPEDALI

Controlli a campione (art. 19 DLgs 139/2006) ANNO 2024

In particolare, per il corrente anno, il piano dei controlli dovrà includere le seguenti specifiche attività settoriali:

- Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;
- Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m².

Per le predette strutture sanitarie, si ritiene opportuno, tenuto conto del piano pluriennale di progressivo adeguamento per le attività esistenti previsto dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158 e s.m.i. (c.d. legge *Balduzzi*) e disciplinato dal D.M. 19 marzo 2015, che i controlli siano prioritariamente focalizzati sugli aspetti di accessibilità dei mezzi soccorso e di gestione della sicurezza antincendio (GSA) definiti nelle pertinenti regole tecniche o, comunque, rinvenibili nel D.M. 2 settembre 2021.

DCPREV n. 5496 del 03.04.2024




GRUGLIASCO - MARTEDÌ 14 LUGLIO 2026



LA SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE STRUTTURE SANITARIE:

STATO DELL'ARTE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E GESTIONE DEL RISCHIO NEGLI OSPEDALI

Controlli a campione (art. 19 DLgs 139/2006) ANNO 2024

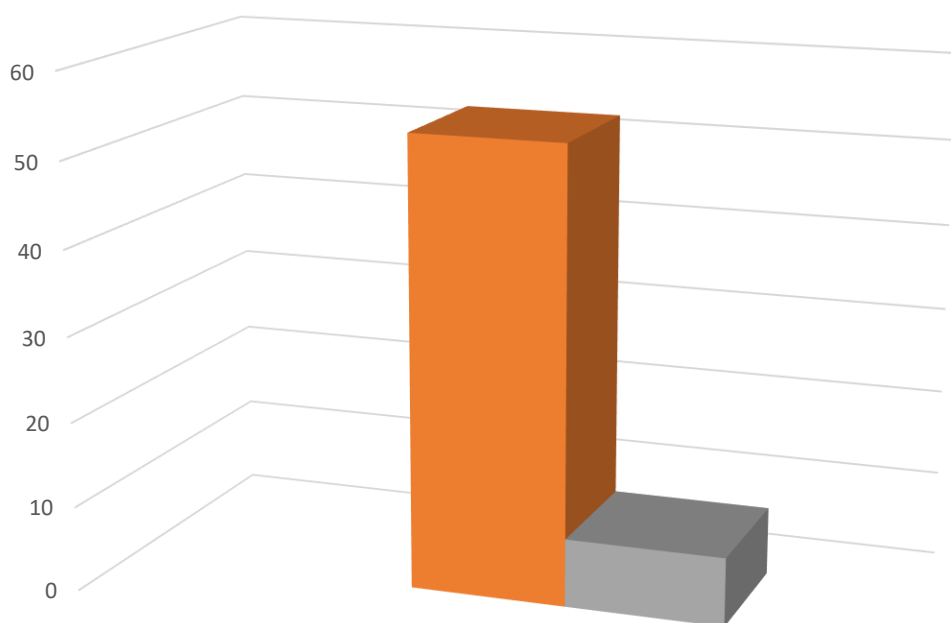

■ Strutture sanitarie

■ Att. 68.5.C

Il 50% circa dei controlli ha comportato l'attivazione di procedure sanzionatorie di cui al D.Lgs 758/94




LA SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE STRUTTURE SANITARIE:

STATO DELL'ARTE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E GESTIONE DEL RISCHIO NEGLI OSPEDALI

Punti di forza

- L'adeguamento tramite **STEP** permette un confronto con i **VVF** nel processo di adeguamento delle strutture;
- Eventuali modalità di **compensazione del rischio** durante il periodo di adeguamento possono essere oggetto di valutazione tra le parti (titolare / tecnico / organo di controllo);
- Possibilità di adeguamento per le strutture con **processi e modalità indipendenti**;
- Confronto nella **gestione delle emergenze** con planimetrie semplificate a blocchi per facilitazione dell'intervento per le squadre VVF

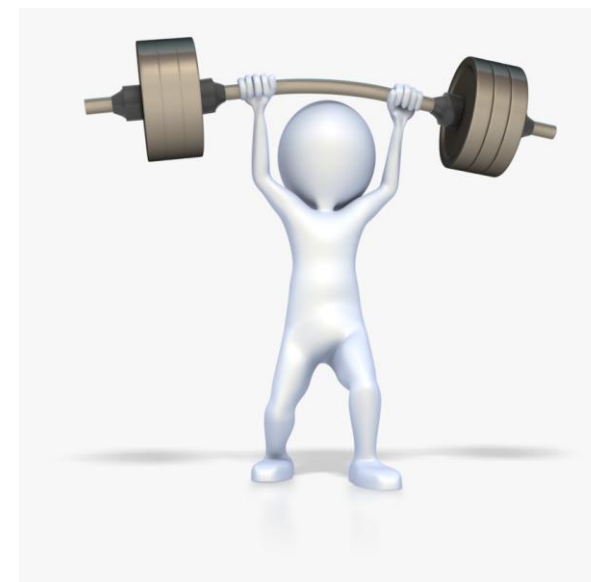



LA SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE STRUTTURE SANITARIE:

STATO DELL'ARTE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E GESTIONE DEL RISCHIO NEGLI OSPEDALI

Punti di forza

- Al termine di una ristrutturazione/adeguamento di un reparto/area ospedaliera sono state presentate **SCIA parziali** (comprehensive di tutti gli aspetti di PI)



SEGNALA

ai sensi dell'art. 4 del DPR 01/08/2011 n. 151

l'inizio, in conformità alla normativa antincendio vigente, dell'esercizio dell'attività di

AUTORIZZAZIONE PARZIALE PER OSPEDALE – NUOVO REPARTO DIALISI – PIANO 1°

tipo di attività (albergo, scuola, etc.) – in caso di SCIA parziale indicare i riferimenti pertinenti¹



LA SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE STRUTTURE SANITARIE:

STATO DELL'ARTE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E GESTIONE DEL RISCHIO NEGLI OSPEDALI

Indicazioni

Documentazione chiara garantisce la sicurezza

SEGNALA

ai sensi dell'art. 4 del DPR 01/08/2011 n. 151

l'inizio, in conformità alla normativa antincendio vigente, dell'esercizio dell'attività di

Struttura sanitaria che eroga prestazioni in regime di ricovero con oltre 100 posti letto, con riferimento ai p.ti 17.1 comma 2 (esclusa lettera e) - 17.2.4 - 17.3.1, comma 2 - 17.4.1, comma 1 - 17.5, commi 1 e 7 - 18.2 - 19.1 - 19.2 - 20 - 21 - 22 del Titolo V del D.M. 19/03/2015 e la predisposizione e l'adozione di un sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio.

tipo di attività (albergo, scuola, etc.)





LA SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE STRUTTURE SANITARIE:

STATO DELL'ARTE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E GESTIONE DEL RISCHIO NEGLI OSPEDALI

Indicazioni

Rinnovo della SCIA degli step (per garantire il mantenimento in efficienza degli impianti)

responsabile dell'attività sotto specificata,
consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

➤ l'assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato,

con la SCIA relativa all'Art. 2, comma 1, punto b) del D.M.
19/03/2015 presentata

il 22/04/2016

Data presentazione

con il rinnovo periodico presentato

il 21/04/2021

Data presentazione

relative e/o ricomprese all'attività principale di:

Ospedale di [REDACTED] Strutture sanitarie che
erogano prestazioni in regime di ricovero
ospedaliero con oltre 100 posti letto

tipo di attività (albergo, scuola, centrale termica, etc.)

DCPREV n. 6413 del 30.04.2021

GRUGLIASCO - MARTEDÌ 14 LUGLIO 2026



LA SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE STRUTTURE SANITARIE:

STATO DELL'ARTE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E GESTIONE DEL RISCHIO NEGLI OSPEDALI

Grazie per l'attenzione

PD ing. Fabio CALLEGARI

Comandante dei VVF di Biella

Dirigente dell'Ufficio PI della Direzione Regionale VVF Piemonte

fabio.callegari@vigilfuoco.it

Lo statistico è uno che fa un calcolo giusto partendo da premesse dubbie per arrivare a un risultato sbagliato. (Jean Delacour)

GRUGLIASCO - MARTEDÌ 14 LUGLIO 2026

